170021020465

(2017)国认监认字(062)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201712032

送检单位　中山市澳创新防火木业有限公司

产品名称　防火阻燃木石装饰板

检验类别　委托检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201712032

产品名称	防火阻燃木石装饰板	**型号规格**	空白
委托单位	中山市澳创新防火木业有限公司	**生产单位**	中山市澳创新防火木业有限公司
送检单位	中山市澳创新防火木业有限公司	**样品编号**	201712032
抽样单位	空白	**抽样基数**	空白
抽样地点	空白	**抽样日期**	空白
样品数量	12块(1000mm×190mm×5mm)；5块(190mm×90mm×5mm)；15块(25.4mm×25.4mm×5mm)	**到样日期**	2017-11-29
检验类别	委托检验	**样品等级**	空白
检验日期	2017-12-04 至 2017-12-29	**检验地点**	质检中心
检验依据	GB/T8625-2005		
检验项目	难燃性		
检验结论	经按GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》检验，达到难燃性要求。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2018 年 1 月 8 日		
备注	本栏空白		

批准： 审核： 编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201712032

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	难燃性	试件燃烧的剩余长度平均值应≥150mm，其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零；且每组试验的5支热电偶所测得的平均烟气温度≤200℃。(7.1)	4组试件的平均剩余长度分别为472mm、479mm、493m、479mm(其中试件中的最小剩余长度为465mm)。 4组试件平均烟气温度峰值分别为97℃、103℃、95℃、98℃。	合格	
2	可燃性	按GB/T8626进行测试，其燃烧性能应达到GB/T8626所规定的指标，且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象。(7.2)	20s内火焰尖端未达刻度线，未见滴落物。	合格	
3	烟密度	按GB/T8627进行测试，其烟密度等级(SDR)≤75。(7.2)	SDR值为31	合格	
		（本页下空白）			
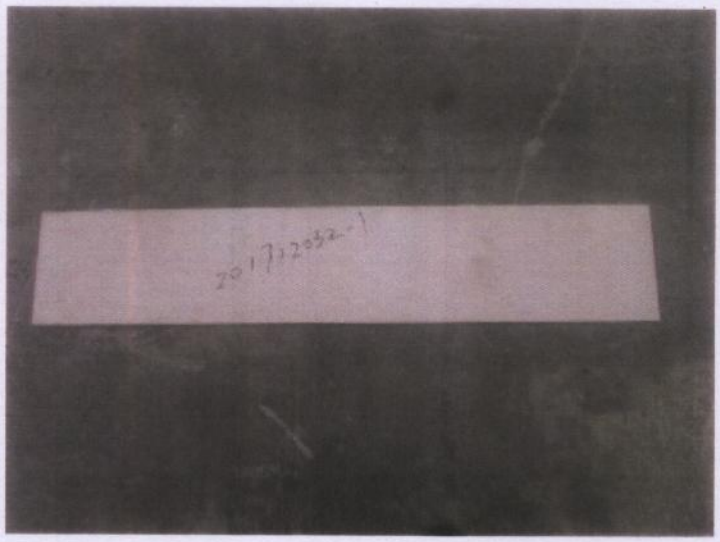
样品图片：